


1.0 JOHDANTO


Tässä osassa esitetään suositus pystymitoitukselle pilari-palkki-rungon yhteydessä. Pystymitoituksella määritellään kerroskorkeus ja huonekorkeus. Tähän vaikuttaa oleellisesti välipohjan paksuus.

2.0 SUURELEMENTTIVÄLIPOHJAT


RunkoPES 2.0 sisältää suurelementtivälipohjia, joiden paksuudeksi on systemaattisesti määritelty 500 mm (jännenväli max 6 m) ja 600 mm (jännenväli max 7,5 m). Näistä mitoista voidaan tarvittaessa poiketa molempiin suuntiin, kun huomioidaan sen vaikutus kerros- ja huonekorkeuteen.

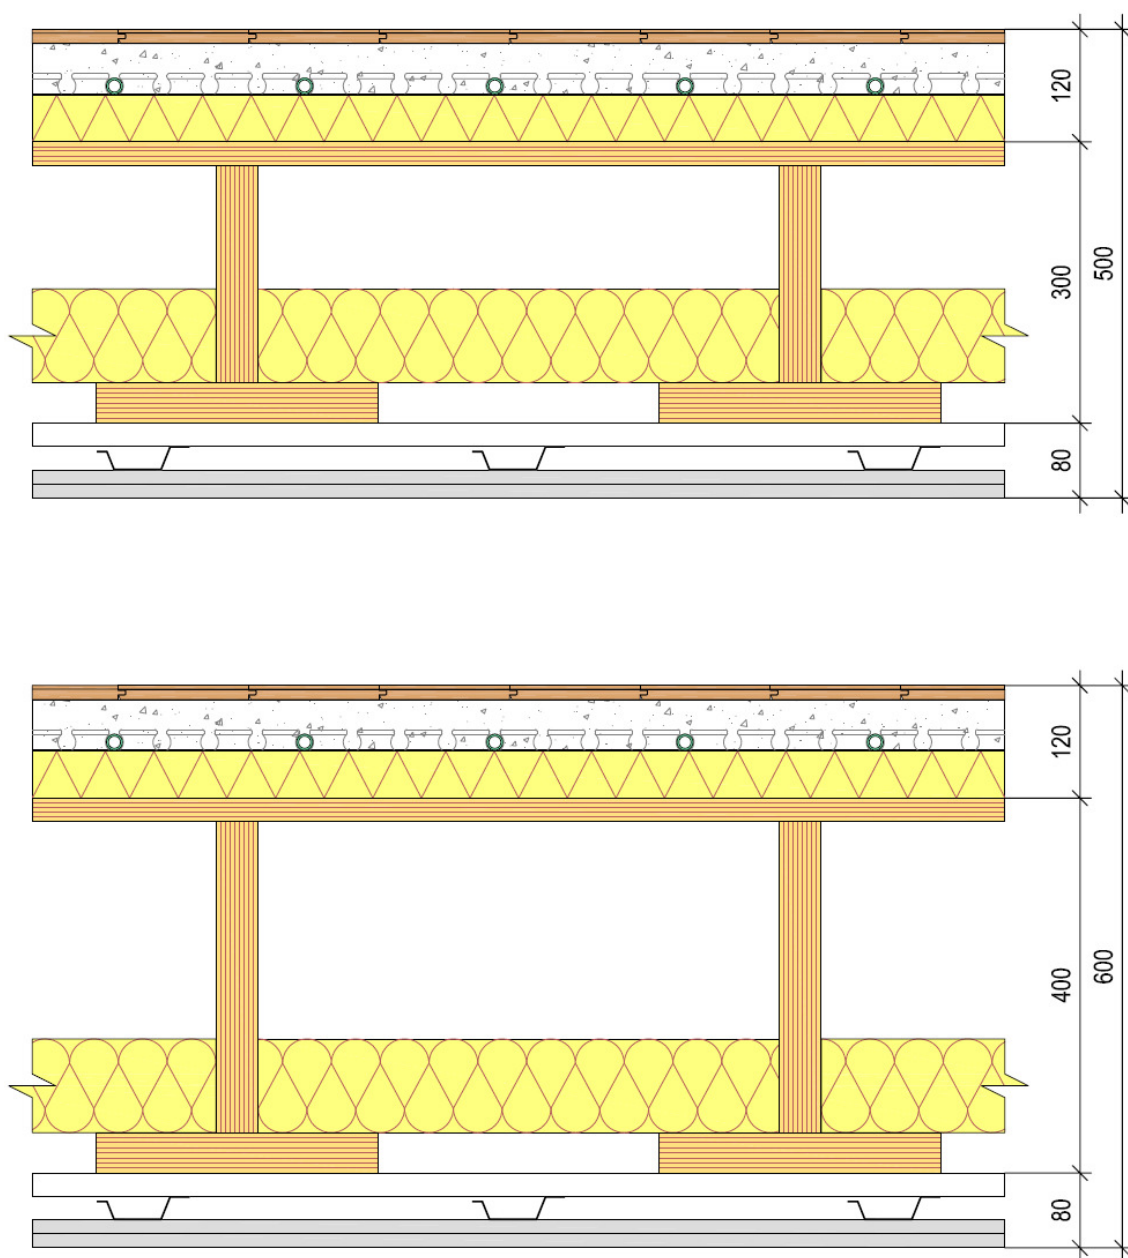

Kuva 1. Suurelementtivelipohjien paksuus.

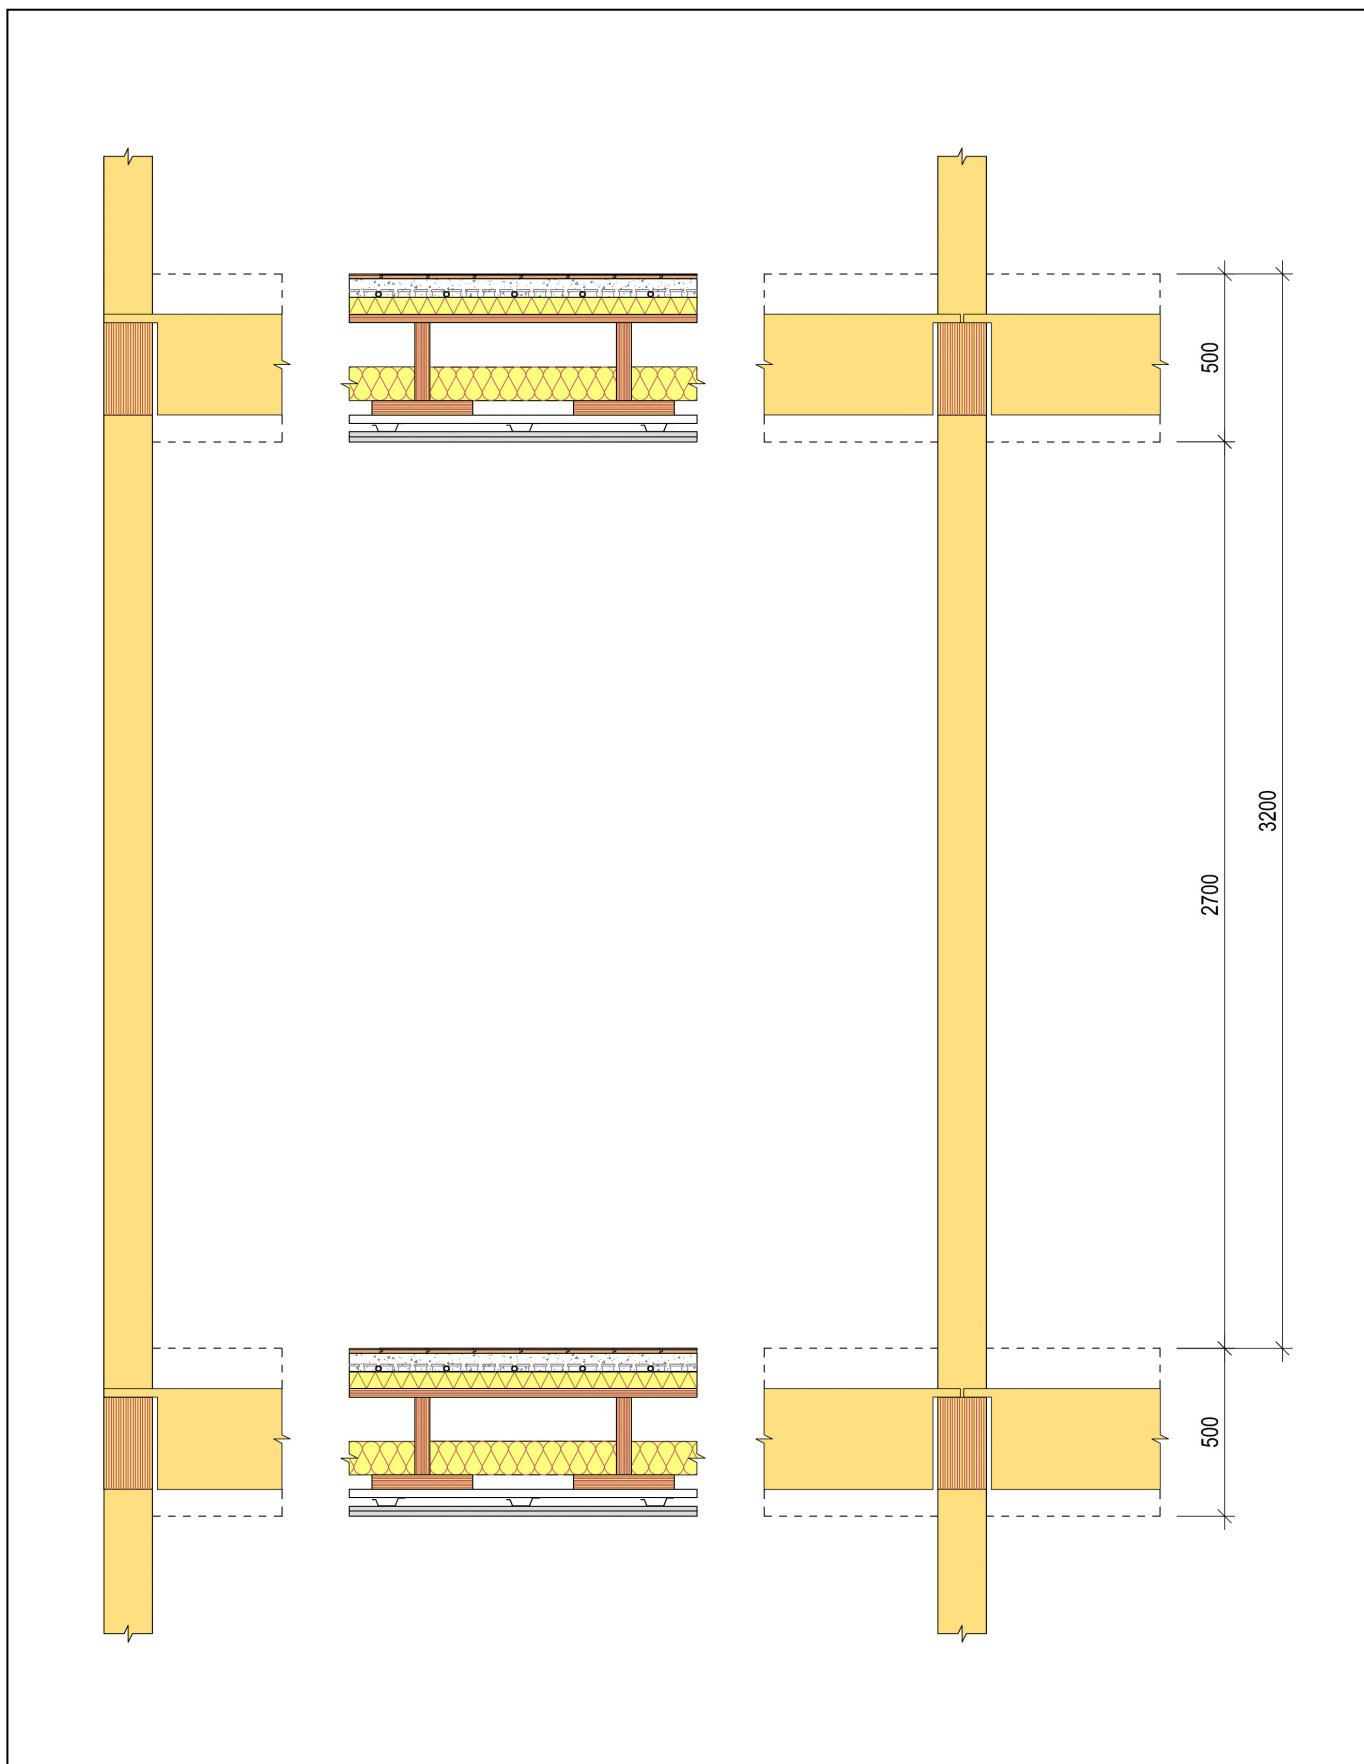

Kuva 2. Suositus pystymitoitukselle pilari-palkki-rungon yhteydessä, kun välipohjan paksuus on 500 mm.

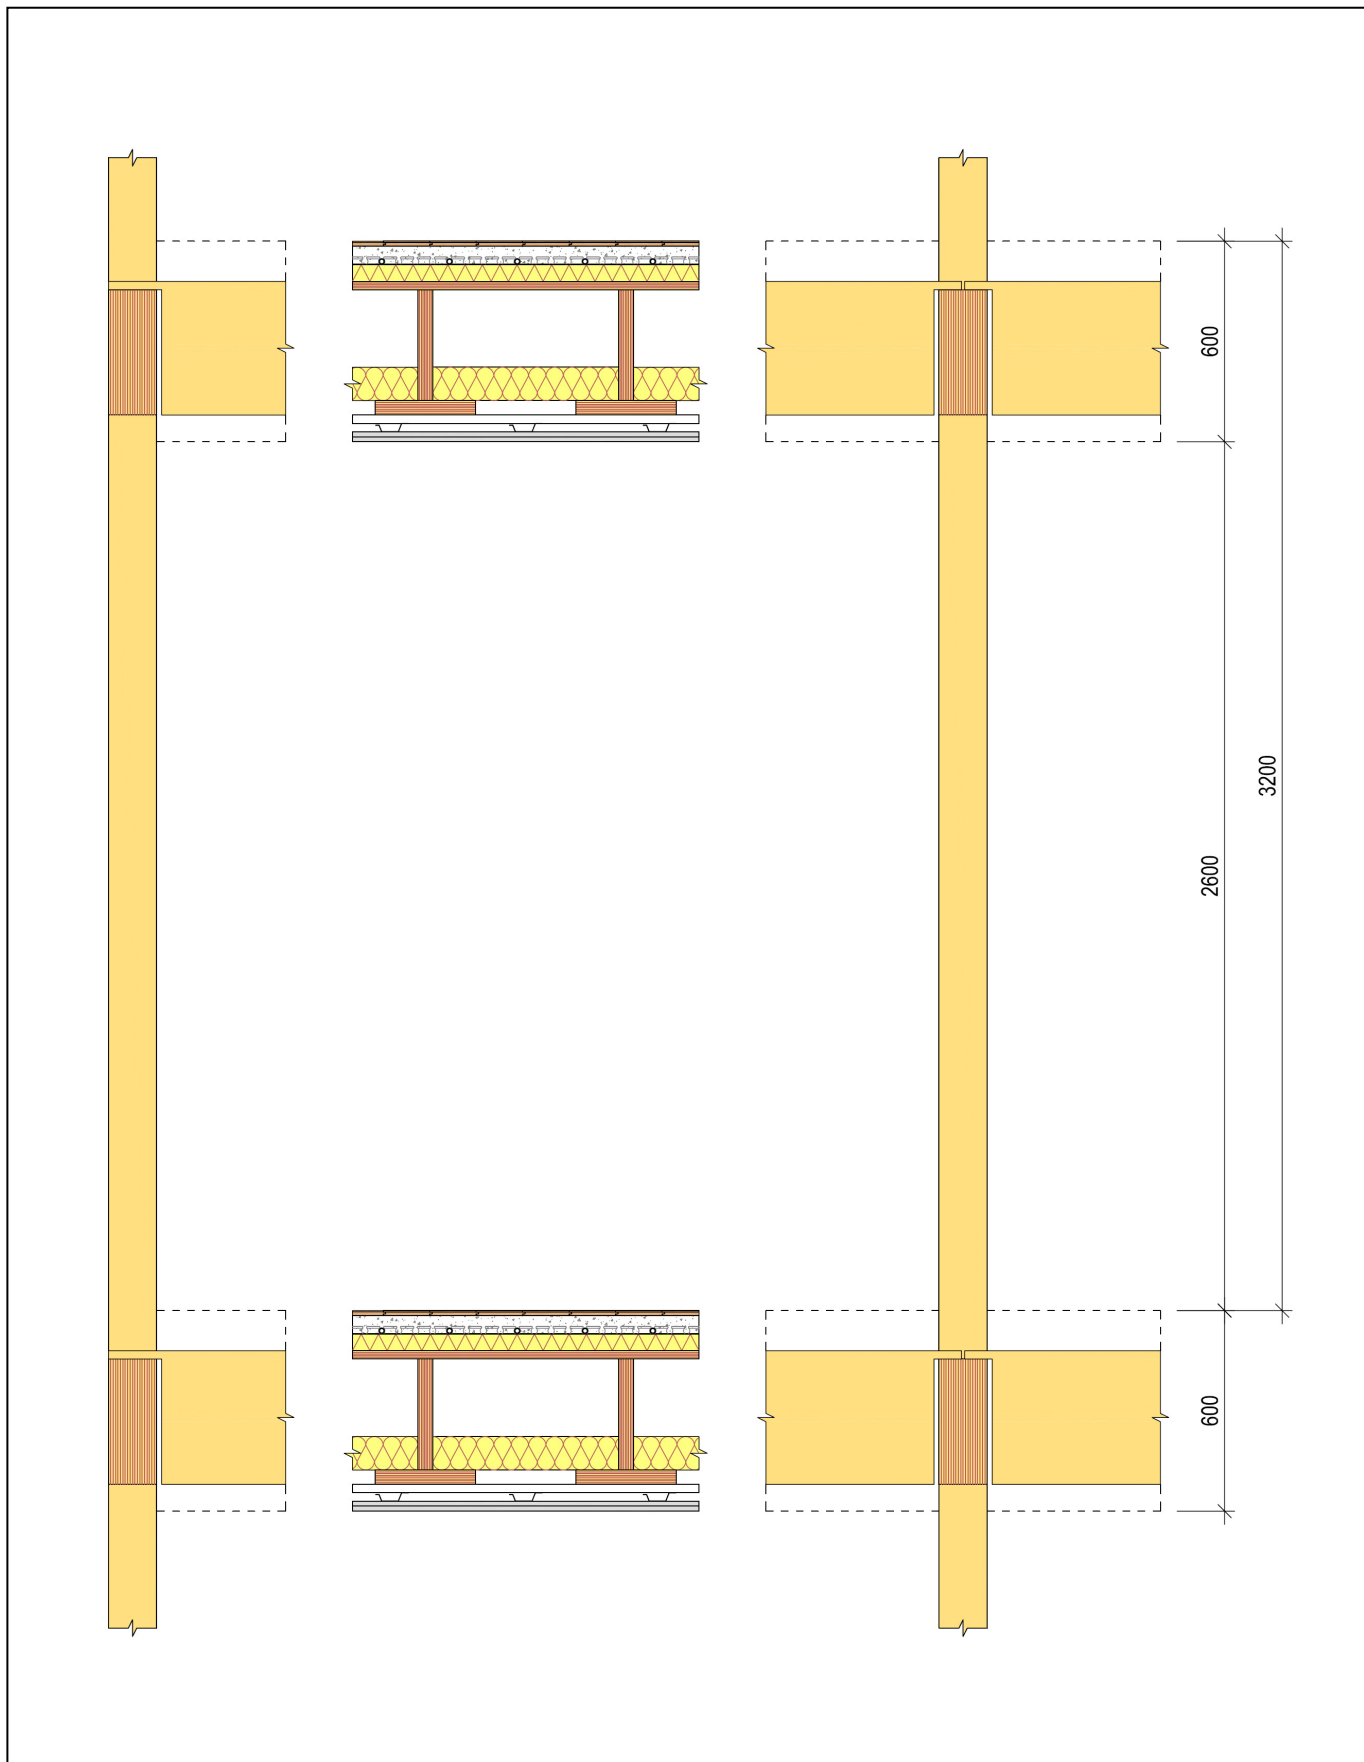

Kuva 3. Suositus pystymitoitukselle pilari-palkki-rungon yhteydessä, kun välipohjan paksuus on 600 mm.